
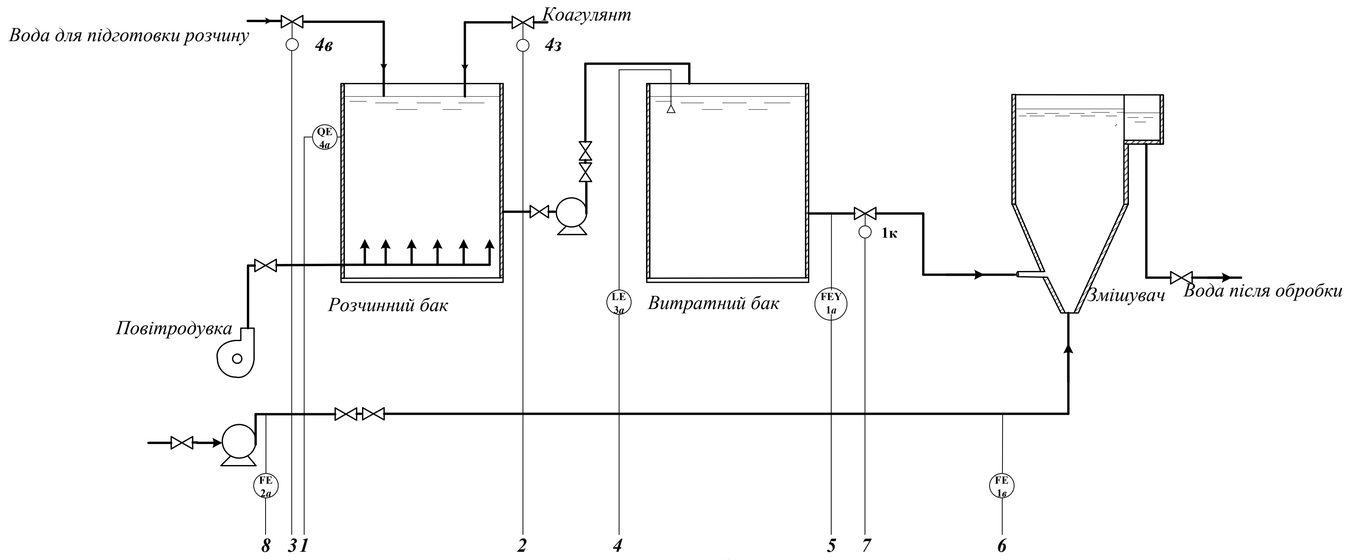


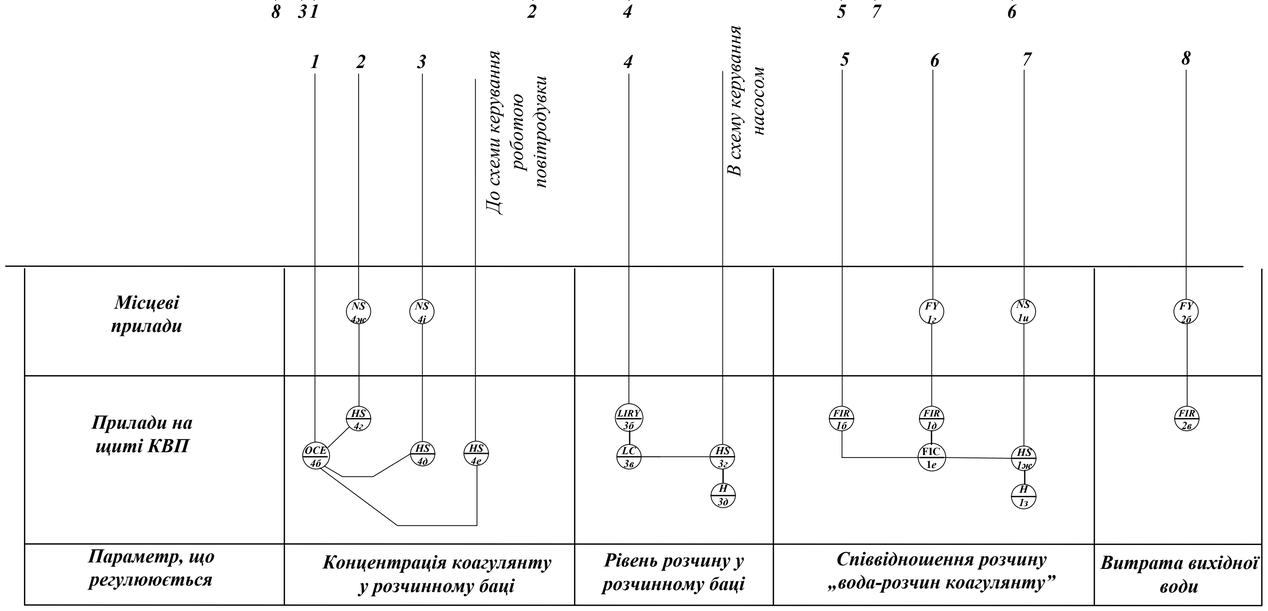

СПЕЦИФІКАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ

Позиція	Найменування	Тип	Кіл.	Прим.
1а	Ротаметр	Н250/RR/ME	1	
1в, 2а	Діафрагма	ДЕКС 10-0-1	2	
1г, 2б	Перетворювач вимірювальний	Enderss +Hauser FMD78	2	
1б,1д, 2в,3б	Вторинний прилад	Multitrend SX	4	
1е	Регулятор	Multicont PE	1	
1ж, 3г,4г, 4д, 4е	Перемикач „ручн./авт.”		5	
1з, 3д	Блок ручного керування	САУ-М2Е-Щ1	2	
1і, 4ж, 4і	Магнітний пускач	ПБР-2	3	
1к,4в,4з	Засувка з електроприводом		3	
3а	Датчик рівнеміра	ДРК.М20А5	1	
3в	Рівнемір-регулятор	ТРМ212	1	
4а	Датчик вимірювач	ACS-X3K2T	1	
4б	Прилад регулятор-вимірювач			
	концентратомір	АСМ-Х2SOK	1	

Вим.	Лист	№ документа	Підпис	Дата	ІННІ ЗНУ. Б.23221.006
Розробив		Сап'ян			РОЗРОБКА ВОДООЧИСНИХ ОБ'ЄКТІВ МІСЬКОЇ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
Керівник		Ільїн			Літ: Б; Маса: ; Масштаб: Б/м
Консульт		Ільїн			Лист 6; Листів 6
Т. Контр.		Ільїн			Функціональна схема автоматизації
Н. Контр.		Гребенюк			ІННІ ім. Ю.М.Потебні ЗНУ 6.1923-мбг-з-с2
Затверд.		Банах			