


План купола КЗБ–1

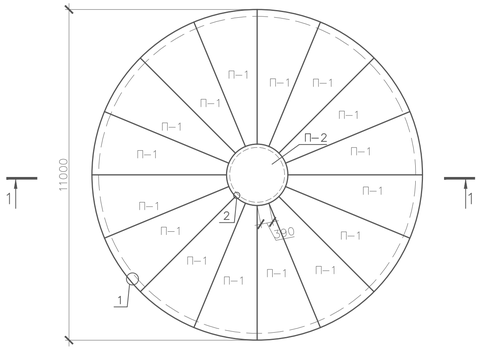


1–1

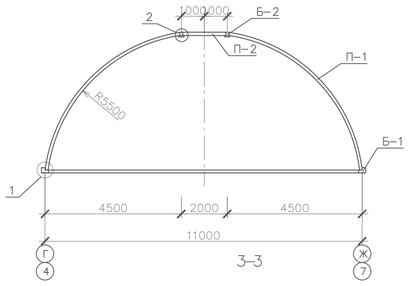


3–3

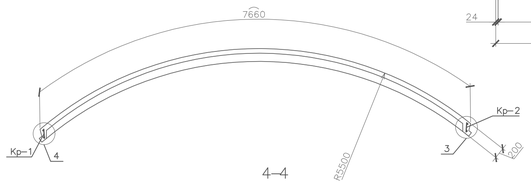


4–4

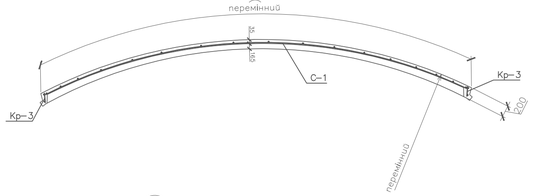


П–1

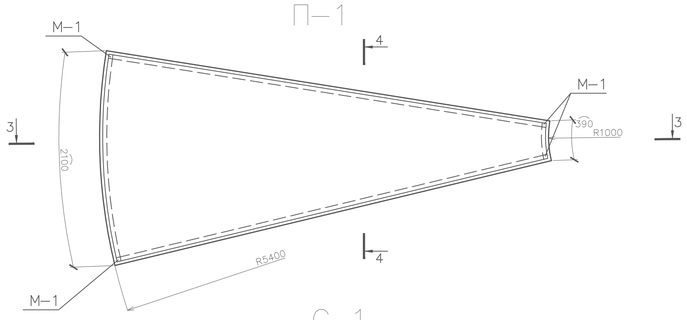


С–1

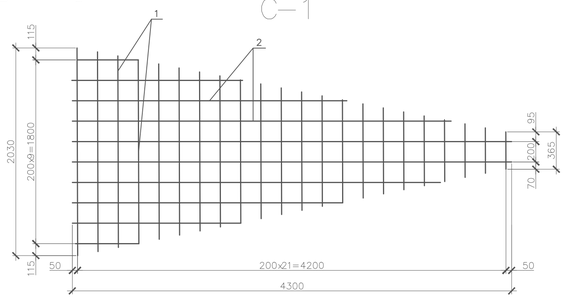


Кр–1




Кр–2




Кр–3




Кр–4




П–2

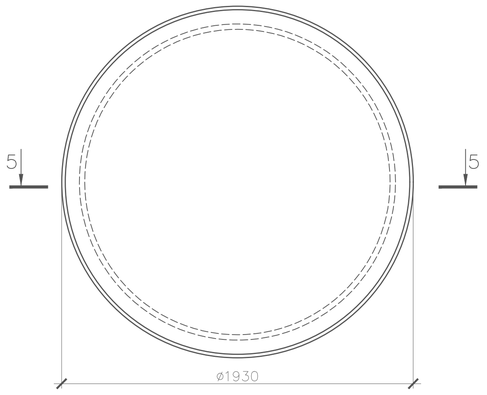


5–5

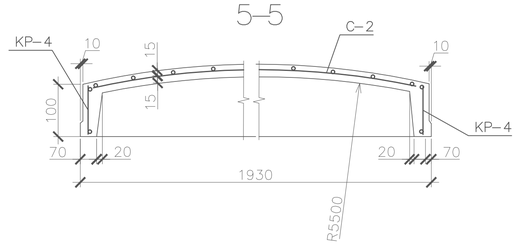




2–2




Специфікація на КЗБ–1

Формат	Зона	Позиція	Позначення	Назва	Кільк.	Приміт.
А–1				Збірне креслення		
				Купол збірний КЗБ–1		1203.31
				Збірні одиниці		
				Нижнє опорне кільце	1	600.4
			КЗВ–К1–10	Каркас просторовий	КП–1	600.4
				Верхнє опорне кільце	1	51.01
			КЗВ–К2–10	Каркас просторовий	КП–2	25.66
			КЗВ–К2–20	Каркас просторовий	КП–3	76.36
				Плита П–1	16	513.55
			СЗВ–П1–10	Сітка зварна С–1	1	5.54
			КЗВ–К3–10	Каркас зварний КР–1	1	5.32
			КЗВ–К3–20	Каркас зварний КР–2	1	0.88
			КЗВ–К3–30	Каркас зварний КР–3	1	20.35
				Плита П–2	1	38.35
			СЗВ–П2–10	Сітка зварна С–2	1	26.32
			КЗВ–К3–40	Каркас зварний КР–4	1	12.03
			Специфікація арматурних виробів			
			СЗВ–П1–10	Сітка зварна С–1		
		1	ДСТУ 3760: 2019	Ø3 В–500 перемінне	22	2.79
		2	ДСТУ 3760: 2019	Ø3 В–500 перемінне	10	2.75
				Каркас зварний КР–1		
		3	ДСТУ 3760: 2019	Ø3 А400С L=180	11	0.22
		4	ДСТУ 3760: 2019	Ø10 А400С L=2040	2	5.1
				Каркас зварний КР–2		
		5	ДСТУ 3760: 2019	Ø3 А400С L=180	3	0.06
		6	ДСТУ 3760: 2019	Ø10 А400С L=330	2	0.82
				Каркас зварний КР–3		
		7	ДСТУ 3760: 2019	Ø3 А400С L=180	77	1.54
		8	ДСТУ 3760: 2019	Ø10 А400С L=7630	2	18.81
				Сітка зварна С–2		
		9	ДСТУ 3760: 2019	Ø5 В–500 перемінне	28	26.32
				Каркас зварний КР–4		
		10	ДСТУ 3760: 2019	Ø10 А400С L=6200	2	9.79
		11	ДСТУ 3760: 2019	Ø5 В–500 L – 260	28	2.24
				Каркас простор. КП–2		
		12	ДСТУ 3760: 2019	Ø6 А400С L=80	24	0.85
		13	ДСТУ 3760: 2019	Ø5 А400С L = 7300	4	9.0
		14	ДСТУ 3760: 2019	Ø6 А400С L=280	24	2.98
				Каркас простор.КП–3		
		15	ДСТУ 3760: 2019	Ø6 А400С L=180	23	1.84
		16	ДСТУ 3760: 2019	Ø10 А400С L = 7000	4	34.5
		17	ДСТУ 3760: 2019	Ø6 А400С L=180	23	1.84
				Каркас простор. КП–1		
		18	ДСТУ 3760: 2019	Ø12 А400С L = 8580	8	121.8
		19	ДСТУ 3760: 2019	Ø6 А400С L=360	70	11.2
		20	ДСТУ 3760: 2019	Ø6 А400С L=380	70	11.8
		21	ДСТУ 3760: 2019	Ø6 А400С L =180	35	2.8
		22	ДСТУ 3760: 2019	Ø6 А400С L=160	35	2.5


③




④

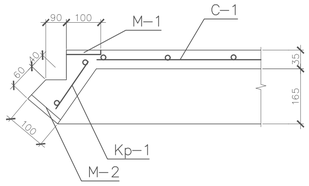


②

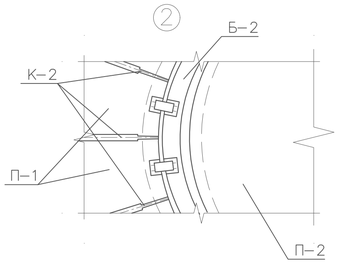


Б–2




6–6




7–7




8–8




КП–2

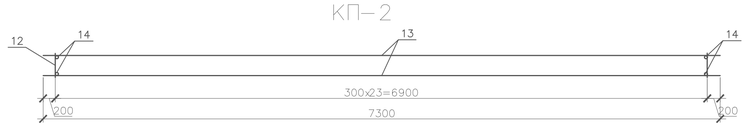


КП–3

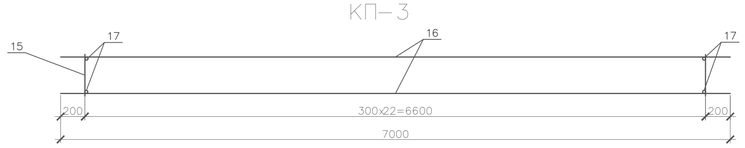

Б–1

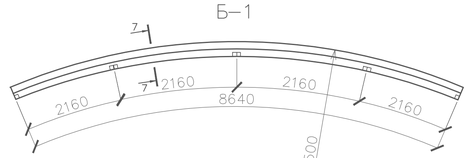

КП–1

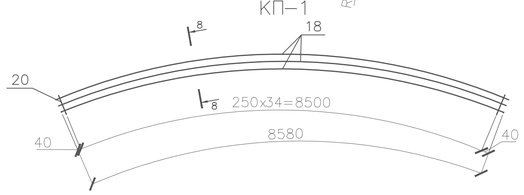

Ведомість витрат сталі

Назва елемента	Арматурні вироби									Загальні витрати, кг
	Арматура класу									
	В–500			А 400С					Всього, кг	
	ДСТУ 3760–2019			ДСТУ 3760–2019						
	Ø3	Ø5	Всього	Ø3	Ø5	Ø6	Ø10	Ø12	Всього	
Купол КЗБ–1	74.32	111.48	185.8	230.6	94.7	336.1	265.2	112.8	1017.51	1203.31	1203.31

						ЗНУ 22731 МБГ КР	
						Православний храм по вул. Бориспільська в м.Запоріжжя	
Зм.	Кол.	Лист	№ док.	Підпис	Дата		
Зав. каф.		Банах А.В.				Будівельні конструкції	Стадія: КР; Лист: 4; Листів: 6
Н. контр.		Гребенюк І.В.					
Керівник		Добровольська					
Консультант		Добровольська					
Дипломник		Ковальчук В.В				План купола, 1–1, 2–2, 3–3, 4–4, 5–5, 6–6, 7–7, 8–8, П–1, П–2, С–1, С–2, Кр–1, Кр–2, Кр–3, Б–1, Б–2, КП–1, КП–2, КП–3, вузли 1, 2, 3, 4,	6.1922– мбг