


П'єзометрична карта для режиму подачі води в мережу в годину максимального водоспоживання. Точка живлення №5

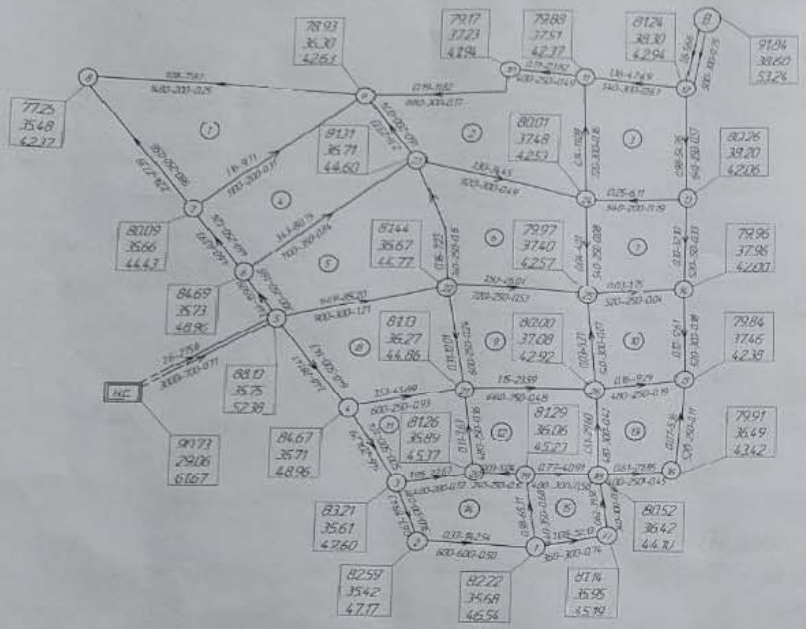

П'єзометрична карта для режиму подачі води в мережу в годину максимального транзиту в башту. Точка живлення №5

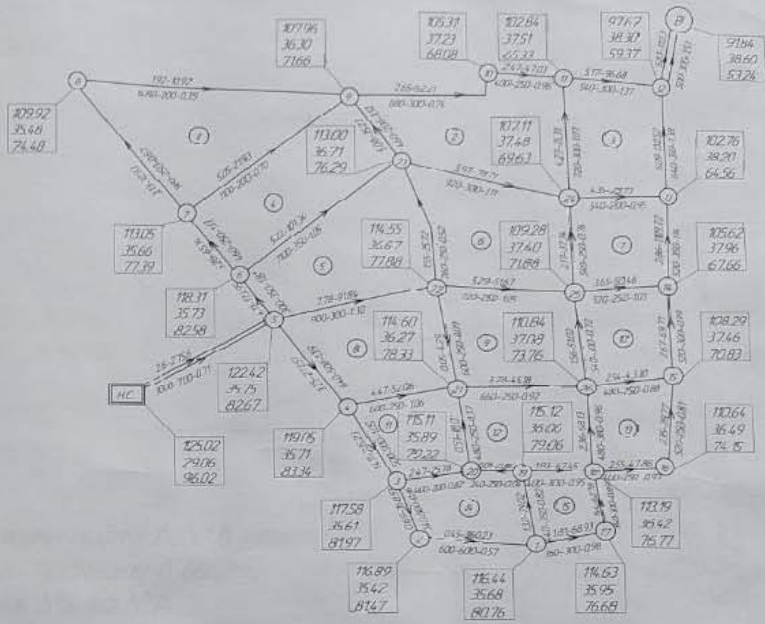

П'єзометричні лінії для точки живлення №5

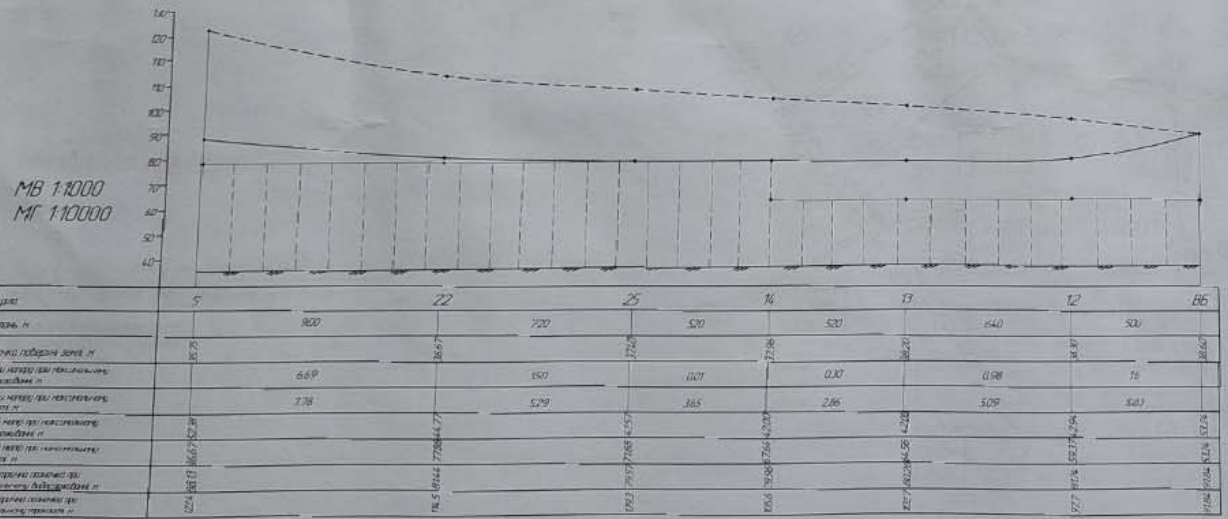

№ вузла	5		22		25		14		13		12		86
Відстань, м		900		720		520		520		640		500	
Позначка поверхні землі, м	95.75		86.67		77.68		77.86		86.21		94.97		98.67
Вільний напір при максимальному водоспоживанні, м		66.9		150		0.01		0.10		0.98		16	
Вільний напір при максимальному транзиті, м		7.78		5.29		3.65		2.86		5.09		5.83	
Вільний напір при максимальному водоспоживанні, м	162.67		153.67		145.57		144.56		152.42		159.94		167.24
Вільний напір при максимальному транзиті, м	172.45		164.77		157.69		156.66		164.63		172.94		180.24
П'єзометрична позначка при максимальному водоспоживанні, м	162.67		153.67		145.57		144.56		152.42		159.94		167.24
П'єзометрична позначка при максимальному транзиті, м	172.45		164.77		157.69		156.66		164.63		172.94		180.24

Умовні позначення



Умовні позначення:

- П'єзометрична лінія для режиму максимального транзиту
- П'єзометрична лінія для режиму максимального водоспоживання
- Лінія рівня землі
- Зона необхідного тиску

								ІНЖ ЗКУ Б 2216 003
Зм.	Кіл.уч.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розробив		Кіш			Розрахунок системи транспортування води в годину максимального транзиту		Літера	Маса	Масштаб
Керівник		Ушнін					Б		-
Н. контр.		Ушнін					Аркуш 1	Аркушів 5	
Н. контр.		Грабовець					ІНЖ ім. Ю.М. Потебні ЗКУ		
Зав.кафедрою		Ушнін							