


К 1

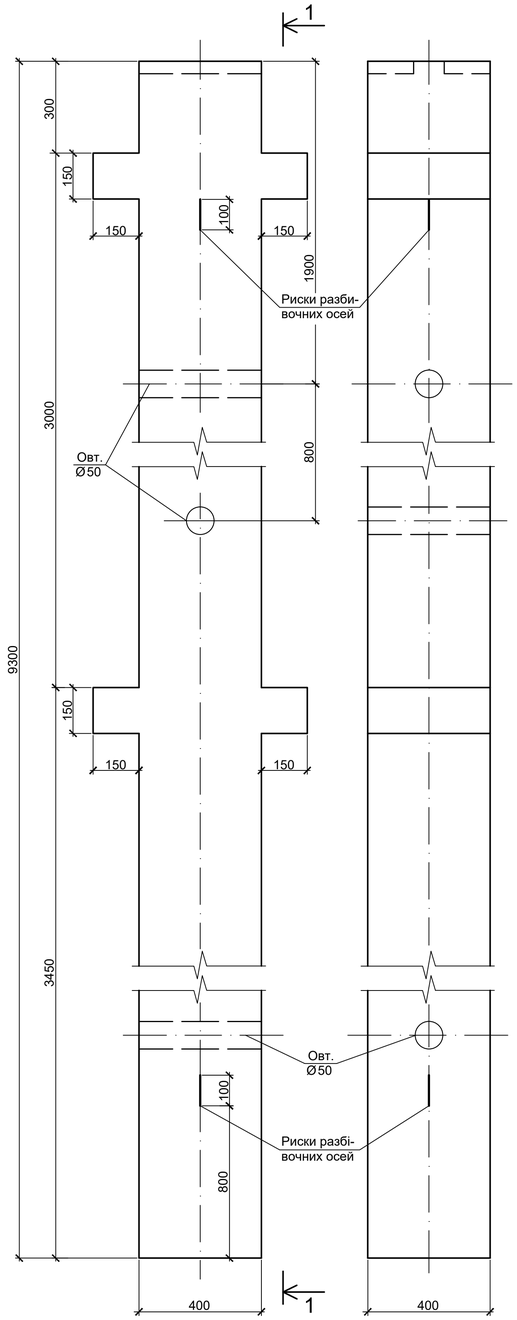

1-1

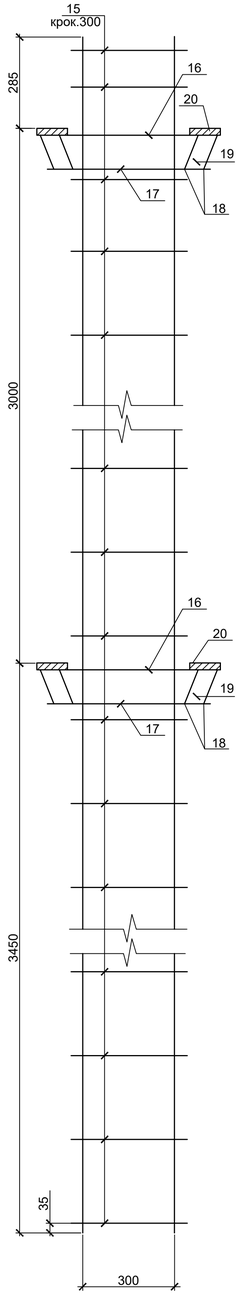


Кр-2

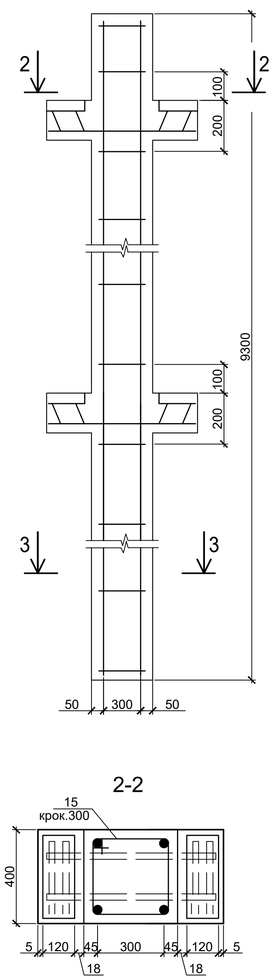

К1(армування)

2-2




3-3


П1(армування)




4-4

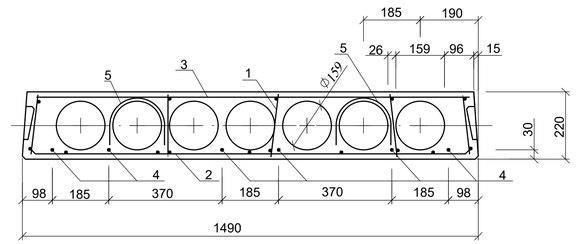


Кр-1

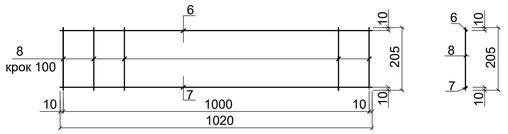


С-1

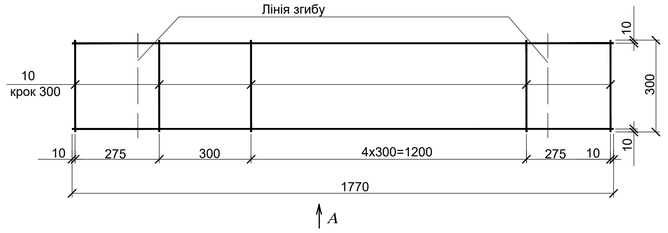


Вид А

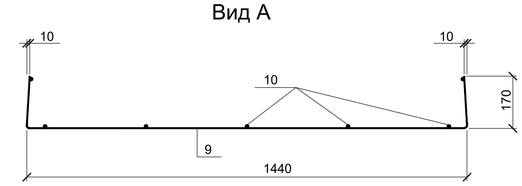

С-2

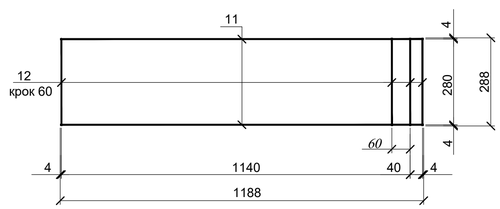

Пл

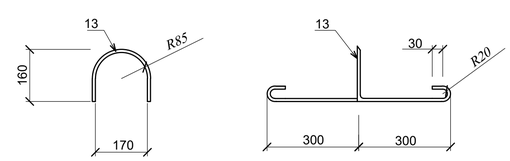

Специфікація елементів

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл., шт.	Приме-чание
		Плита перекриття		
		Складальні одиниці		
1	Даний лист	Каркас просторовий Кр1	10	
2	Даний лист	Сітка арматурна С1	2	
3	Даний лист	Сітка арматурна С2	2	
		Деталі		
4	ДСТУ 3760:2019	6Ø 10А240С; L=5980	6	
5	ДСТУ 3760:2019	Петля Пл	4	
		Матеріал		
		Бетон кл. С25/30	1,93	$м^3$
		Каркас просторовий Кр1		
		Складальні одиниці		
6	ДСТУ 3760:2019	Ø 5А240С; L=1020 м.п.	1	
7	ДСТУ 3760:2019	Ø 4А240С; L=1020 м.п.	1	
8	ДСТУ 3760:2019	Ø 5А240С; L=205 м.п.	11	
		Сітка арматурна С1		
9	ДСТУ 3760:2019	Ø 4 Вр-1; L=1770 м.п.	5	
10	ДСТУ 3760:2019	Ø 4 Вр-1; L=300 м.п.	7	
		Сітка арматурна С2		
11	ДСТУ 3760:2019	Ø 4 А240С; L=5940 м.п.	8	
12	ДСТУ 3760:2019	Ø 6 А240С; L=1440 м.п.	21	
		Деталі		
		Петля Пл		
13	ДСТУ 3760:2019	Ø 12А240С; L=1200 м.п.	4	
		Колона К1		
		Складальні одиниці		
		Каркас просторовий Кр2		
		Матеріал		
	ДСТУ Б В.2.7-176:2008	Бетон кл. С25/30	0,68	$м^3$
		Каркас просторовий Кр2		
		Деталі		
14	ДСТУ 3760:2019	Ø 32 А400С; L=9300 м.п.	4	
15	ДСТУ 3760:2019	Ø 8 А240С; L=1520 м.п.	25	
16	ДСТУ 3760:2019	Ø 25 А400С; L=570 м.п.	4	
17	ДСТУ 3760:2019	Ø 20 А400С; L=560 м.п.	4	
18	ДСТУ 3760:2019	Ø 8 А240С; L=530 м.п.	8	
19		Пластина 85х75х10	8	
20		Пластина 290х120х10	4	

						ЗНУ 22739 МБГ	
						Проект адміністративного корпусу ПрАТ "Запорізький завод надпотужних трансформаторів"	
Зм.	Кол.	Лист	№док.	Підпис	Дата		
Зав.каф.		Банах А.В.				Будівельні конструкції	Стадія: П; Лист: 4; Листів: 6
Н.контр.		Гребенюк					
Керівник		Фостащенко					
Консульт.		Фостащенко					
Дипломн.		Сисюк Д.В.				К1, Кр-1, 1-1, Кр-2 армування, 2-2, 3-3, П1 армування, Кр-1, С-1, 4-4, Вид А, С-2, Пл, специфікація елем.	6.1922-мбг