



ВИЗНАЧЕННЯ РЕГУЛЮВАЛЬНОЇ МІСТКОСТІ
За метдом інтегрального графіка добового водоспоживання

Графік водоспоживання

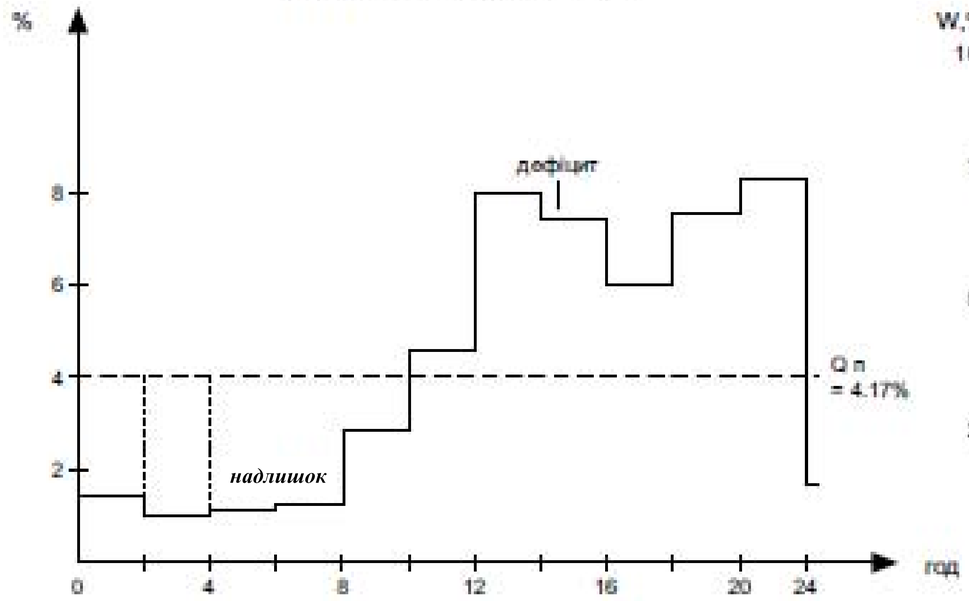

W рег = (W надл + W деф) × Q доб

Графік інтегральний

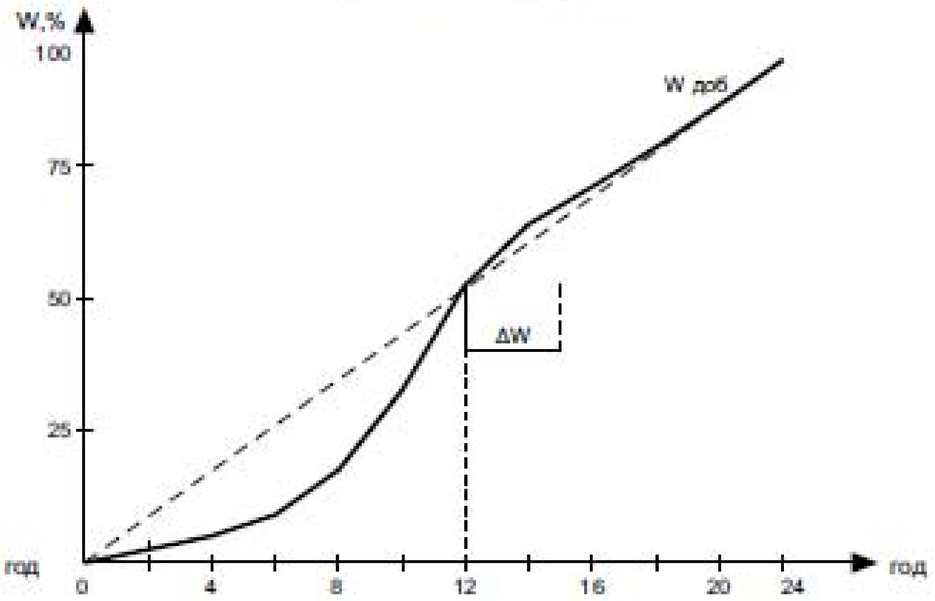

— *накопичена витрата*

– – – · — *рівномірна витрата*

Розрахункова формула:

W рег = α · W доб

де α = ΔW / W доб — коефіцієнт регулювання

Результат: W рег = 0.151 × 22 500 = 3 398 ≈ 3 400 м³

Q доб = 22 500 м³/доб; коефіцієнт нерівномірності α = 0.151



Вим.	Лист	№ документа	Підпис	Дата	ІННІ ЗНУ. Б.2220.005	
Розробив		Пивоварва			Проєктування регулювальних місткостей для мережі транспортування води	Літ: Б; Маса; Масштаб
Консульт.		Ільїн				
Керівник		Ільїн				Лист 5; Листів 6
Т. Контр.		Ільїн			Визначення об'єму регулювальної місткості	ІННІ ім. Ю.М.Потебні ЗНУ 6.1922-мім-з
Н. Контр.		Гребенюк				
Затверд.		Банах				