


ВОДОНАПІРНА БАШТА
1:100

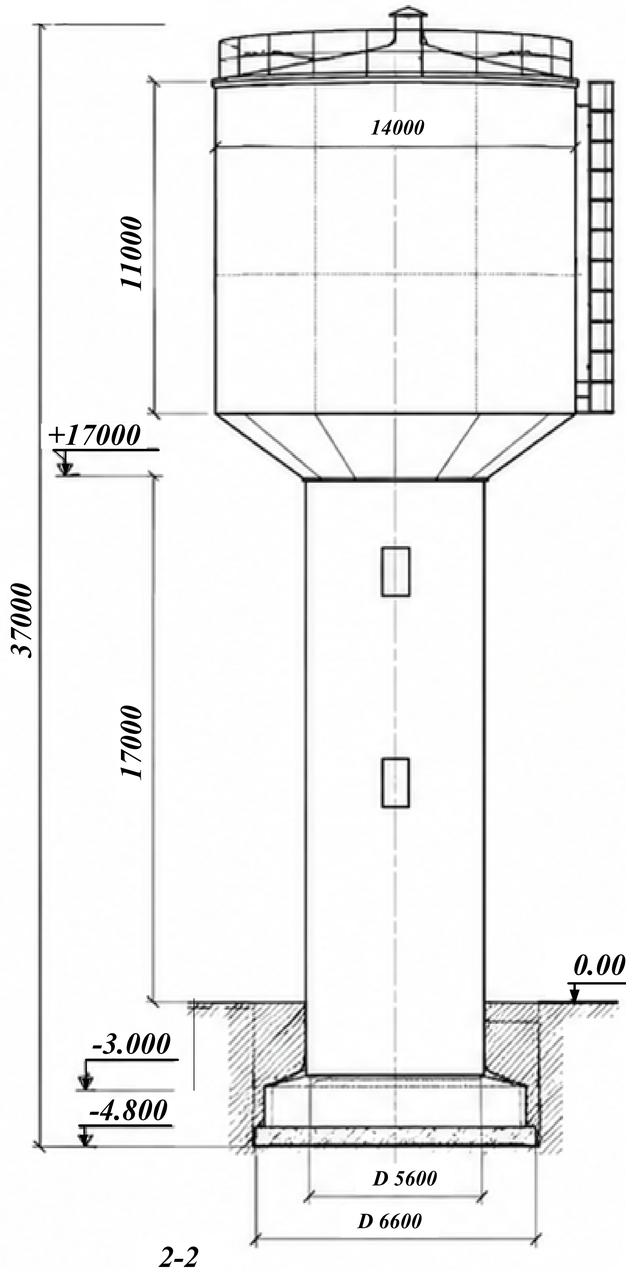

РОЗРІЗ 1-1
1:100

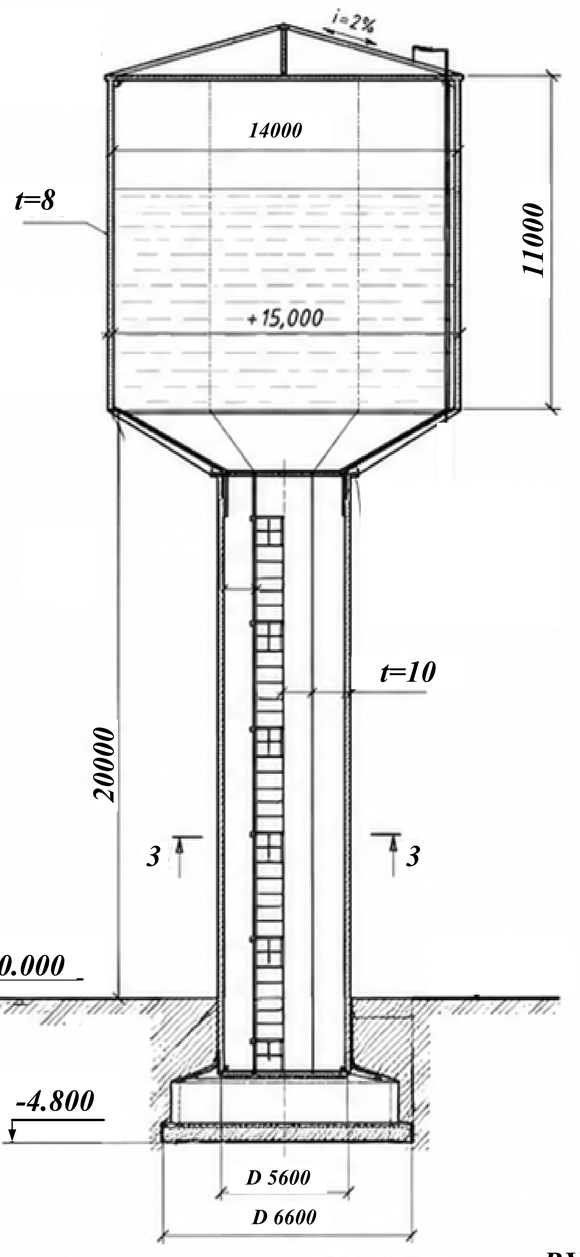

ПЛАН БАКА
М 1:100

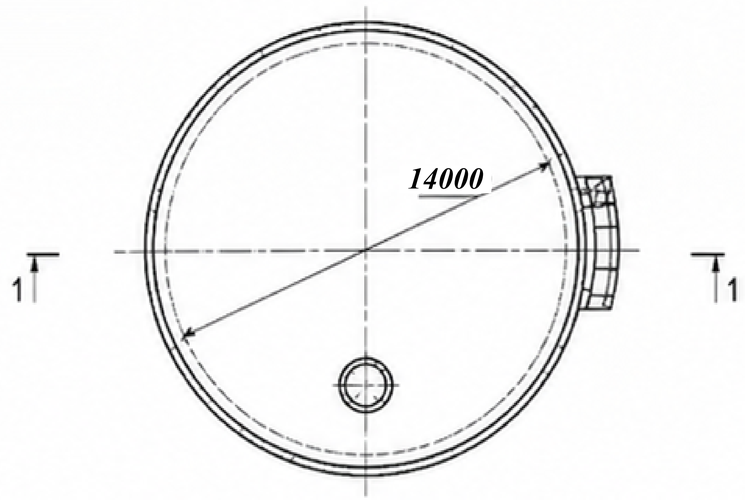

ПРИМІТКИ:

1. Водонапірна башта призначена для регулювання нерівномірності водоспоживання та створення необхідного напору в мережі водопостачання.

2. Бак башти виконано у вигляді сталевого циліндричного резервуара діаметром 14 м та висотою 11 м.


3. Матеріал металевих конструкцій : сталь S235 згідно з чинними нормативними документами ДСТУ 8539, EN 10025.

4. Монолітні залізобетонні конструкції виконувати з бетону класу не нижче С25/30, арматура класу А500С.


5. Внутрішні поверхні бака повинні мати антикорозійне та гідроізоляційне покриття, дозволене для контакту з питною водою.




2-2
М 1:20

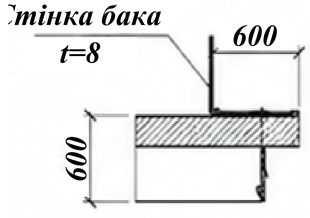


3-3
М 1:20

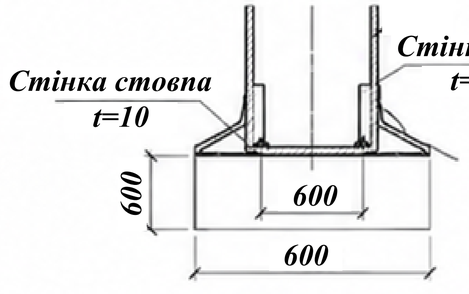

ВУЗОЛ А
М 1:10

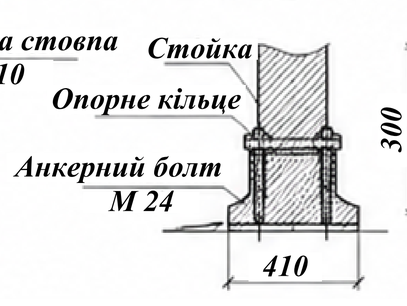

ВУЗОЛ Б

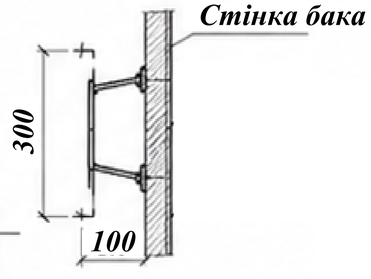

					ІННІ ЗНУ. Б.2221.005		
Вим.	Лист.	№ документа	Підпис	Дата	КОМПЛЕКСНЕ ПРОЄКТУВАННЯ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МОНІТОРИНГУ	Літера	Маса / Масштаб
Розробив		Штогріна				Б	1:100 1:20
Консульт.		Добровольська				Лист 5	Листів 6
Керівник		Добровольська			Водонапірна башта	ІННІ ім. Ю.М. Потебні ЗНУ 6.1922-мім-з	
Т. Контр.		Добровольська					
Н. Контр.		Гребенюк					
Затверд.		Банах					